


Trinkwasser Würzburg QUALITÄTS- UND HÄRTEBEREICHE

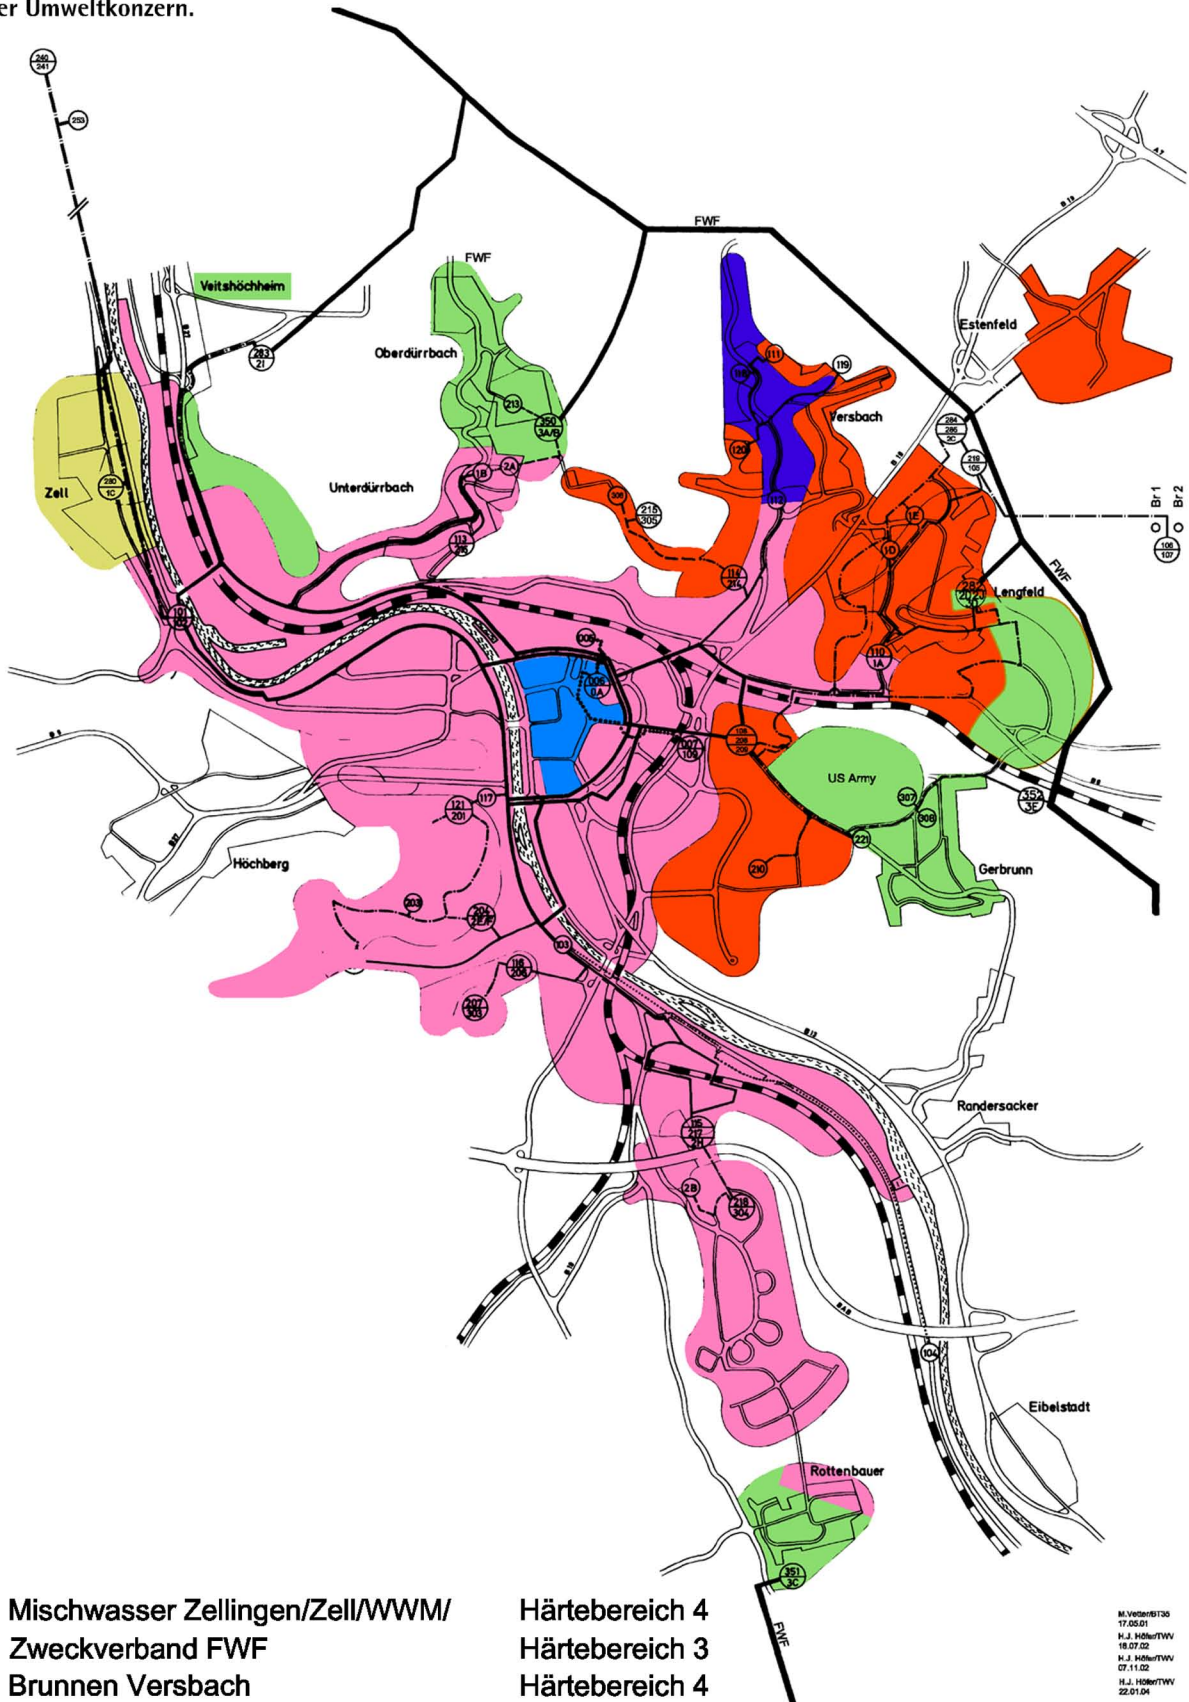

- Mischwasser Zellingen/Zell/WWM/
- Zweckverband FWF
- Brunnen Versbach
- WW Bahnhofstraße
- Mischwasser Zellingen/FWM
- Brunnen WW-E

- Härtebereich 4
- Härtebereich 3
- Härtebereich 4
- Härtebereich 4
- Härtebereich 3
- Härtebereich 4

M. Vetter/130
17.05.01
H.J. Höber/TWW
18.07.02
H.J. Höber/TWW
07.11.03
H.J. Höber/TWW
22.01.04

